

**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2017**

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-941М 27095  
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-40  
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-32  
 тр. подпитки(В5): Расходомер

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)

ГВС

Код УУТЭ: 005287

Рассматривать совместно с УУТЭ:

График: 130/70

Тхв= 0.00 гр.Ц.

Расчётный алгоритм:  $W_{гвс} = m3^*(h3-hxb) - m4(h4-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.2019

Режим: СПО

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qтех:

Qгвс ср: 0,1808

Qгвсмах:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Qтех:

Qгвсср: 72,24


Qгвсмах:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ти ч	НС	Учёт ГВС (ТВ-1)							Контрольн.данные				
			М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Уподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.11.17	24,00		67,31	37,49	29,82	68,70	37,86	30,84		66,9	45,3	1,996	0,813	2,809
24.11.17	24,00		67,52	36,99	30,53	69,00	37,37	31,63		69,0	46,2	2,105	0,845	2,950
25.11.17	24,00		66,76	37,62	29,14	68,20	38,00	30,20		68,6	46,3	1,999	0,842	2,841
26.11.17	24,00		69,01	36,11	32,90	70,50	36,48	34,02		68,6	46,4	2,256	0,805	3,060
27.11.17	24,00		70,86	35,30	35,56	72,40	35,67	36,73		68,7	46,3	2,443	0,793	3,237
28.11.17	24,00		68,74	36,00	32,74	70,20	36,36	33,84		68,0	45,9	2,227	0,801	3,028
29.11.17	24,00		70,08	36,26	33,82	71,60	36,63	34,97		68,6	46,1	2,322	0,820	3,141
30.11.17	24,00		66,16	36,45	29,70	67,60	36,82	30,78		68,8	45,9	2,045	0,840	2,885
01.12.17	24,00		66,95	35,97	30,98	68,40	36,33	32,07		68,6	45,8	2,127	0,826	2,952
02.12.17	24,00		67,34	37,26	30,08	68,80	37,64	31,16		68,7	46,0	2,065	0,849	2,914
03.12.17	24,00		69,39	34,47	34,92	70,90	34,82	36,08		68,8	46,0	2,404	0,790	3,194
04.12.17	24,00		70,95	34,75	36,20	72,50	35,10	37,40		68,9	46,1	2,496	0,798	3,293
05.12.17	24,00		67,54	36,44	31,10	69,00	36,81	32,19		68,6	46,0	2,133	0,826	2,959
06.12.17	24,00		67,05	37,62	29,43	68,50	38,00	30,50		68,6	46,1	2,020	0,850	2,870
07.12.17	24,00		71,25	35,22	36,04	72,80	35,58	37,22		68,7	46,2	2,475	0,794	3,269
08.12.17	24,00		65,69	38,14	27,55	67,10	38,52	28,58		68,4	46,0	1,885	0,859	2,744
09.12.17	24,00		68,12	36,77	31,35	69,60	37,15	32,45		68,6	46,3	2,152	0,824	2,977
10.12.17	24,00		72,73	33,92	38,80	74,30	34,27	40,03		68,6	46,4	2,662	0,757	3,418
11.12.17	24,00		69,00	35,98	33,03	70,50	36,34	34,16		68,7	46,1	2,268	0,814	3,082
12.12.17	24,00		68,34	37,28	31,06	69,80	37,66	32,14		68,1	46,0	2,115	0,828	2,943
13.12.17	24,00		68,91	35,95	32,96	70,40	36,31	34,09		68,5	45,9	2,259	0,816	3,075
14.12.17	24,00		67,93	36,94	30,99	69,40	37,32	32,08		68,6	46,1	2,124	0,833	2,957
15.12.17	24,00		68,22	35,97	32,26	69,70	36,33	33,37		68,6	46,1	2,213	0,814	3,027
16.12.17	24,00		65,00	37,09	27,90	66,40	37,47	28,93		68,5	46,1	1,911	0,834	2,744
17.12.17	24,00		69,01	34,90	34,10	70,50	35,25	35,25		68,6	46,0	2,339	0,793	3,132
18.12.17	24,00		69,11	35,63	33,48	70,60	35,99	34,61		68,5	46,2	2,294	0,799	3,093
19.12.17	24,00		67,34	37,20	30,15	68,80	37,58	31,22		68,6	46,2	2,067	0,833	2,900
20.12.17	24,00		67,35	38,11	29,23	68,80	38,50	30,30		68,5	46,1	2,002	0,857	2,859
21.12.17	24,00		65,90	34,16	31,74	67,40	34,50	32,90		70,4	46,0	2,235	0,837	3,072
22.12.17	24,00		66,76	35,95	30,81	68,20	36,31	31,89		68,5	45,9	2,110	0,814	2,924
Среднее	24,00		68,21	36,27	31,95	69,69	36,63	33,05		68,6	46,1	2,192	0,820	3,012
ИТОГО	720,00		2046,31	1087,96	958,35	2090,60	1098,97	991,63				65,750	24,600	90,351

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.11.17 00:00	58206,18	33813,64	59402,54	34159,94	2309,964	19987,97
22.12.17 00:00	60200,29	34872,28	61439,84	35229,30	2398,120	20688,97

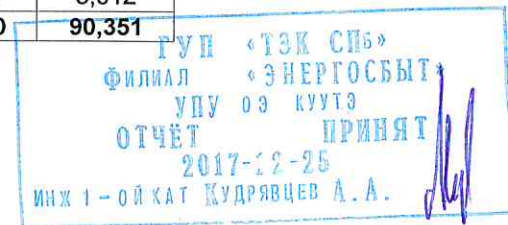

Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал  
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: \_\_\_\_\_ 0,00 м3 (0,00 т)  
Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_  
Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  $T_{хв}=2,57 \text{ гр.Ц. } Q_{тхв} = 958,35 * 2,57 / 1000 = 2,46 \text{ Гкал}$   
Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учёта Qобщ: 90,351 с учётом корректировок 87,89 Гкал  
Итого по приборам учёта Qизл: 65,750 с учётом корректировок 63,29 Гкал  
Итого по приборам учёта Qизл: 991,63 с учётом корректировок 991,63 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/

/

### Акт за Декабрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),**

составили настоящий акт в том, что за Декабрь 2017 по договору теплоснабжения **194-028/233**

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 87,89 Гкал

Объем потребленного теплоносителя \_\_\_\_\_ 991,63 м3



Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"



**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2017**

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор)  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:  
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)  
 Код УУТЭ: 008250  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Отопление

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-941 1184  
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТН-50  
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТН-50

Режим: СПО  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:  
 Преобр.давления.:

Расчётный алгоритм:  $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2018


Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот: 0,930 Qвент:  
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:  
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Got: 371,88 Gвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Тп ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.11.17	24,00		320,17	306,73	13,44	60,8	40,6	20,2			7,029
24.11.17	24,00		318,17	301,50	16,67	63,3	41,2	22,1			7,745
25.11.17	24,00		327,78	315,65	12,12	62,8	41,3	21,5			7,540
26.11.17	24,00		345,22	342,09	3,14	63,0	42,5	20,5			7,240
27.11.17	24,00		340,61	337,56	3,05	62,4	42,2	20,3			7,044
28.11.17	24,00		338,64	335,28	3,36	62,5	42,2	20,3			7,026
29.11.17	24,00	5	238,90	233,78	5,12	61,1	39,5	21,5			5,888
30.11.17	24,00		241,79	238,03	3,76	62,6	37,8	24,8			6,136
01.12.17	24,00		254,97	251,09	3,88	63,2	38,4	24,8			6,476
02.12.17	24,00		258,58	254,36	4,22	65,4	39,5	25,9			6,884
03.12.17	24,00		258,66	253,95	4,70	65,5	39,6	26,0			6,908
04.12.17	24,00		257,33	252,97	4,37	65,2	39,5	25,7			6,789
05.12.17	24,00		259,92	255,42	4,50	65,6	39,8	25,8			6,893
06.12.17	24,00		267,45	263,62	3,83	65,7	40,2	25,5			6,997
07.12.17	24,00		274,63	270,34	4,29	67,5	41,3	26,2			7,378
08.12.17	24,00		271,85	267,31	4,53	69,6	41,8	27,8			7,763
09.12.17	24,00		272,67	268,01	4,66	69,4	41,8	27,6			7,725
10.12.17	24,00		272,92	268,17	4,75	69,7	42,2	27,5			7,712
11.12.17	24,00		274,36	270,23	4,13	69,2	42,3	26,9			7,568
12.12.17	24,00		271,65	267,28	4,37	69,0	42,1	26,9			7,498
13.12.17	24,00		259,43	256,50	2,93	68,8	41,7	27,1			7,162
14.12.17	24,00		272,60	266,58	6,03	69,2	42,2	27,0			7,614
15.12.17	24,00		279,30	274,76	4,55	69,5	42,6	26,9			7,708
16.12.17	24,00		289,03	287,69	1,34	69,3	43,0	26,2			7,643
17.12.17	24,00		288,99	286,77	2,22	69,5	43,3	26,2			7,677
18.12.17	24,00		289,60	285,78	3,82	69,3	43,3	26,0			7,721
19.12.17	24,00		232,66	229,72	2,94	69,3	40,4	28,9			6,755
20.12.17	24,00		199,61	197,58	2,03	69,1	38,3	30,9			6,242
21.12.17	24,00		264,79	259,80	4,99	69,1	41,0	28,0			7,515
22.12.17	24,00	4	239,07	233,92	5,15	68,9	41,2	27,7			7,024
Среднее	24,00		276,05	271,08	4,96	66,5	41,1	25,4	0,0	0,0	7,177
ИТОГО	720,00		8281,35	8132,47	148,89						215,299

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.11.17 00:00	195298,96	198765,33	4572,137	29399,98
22.12.17 00:00	203313,23	206640,51	4782,497	30100,98

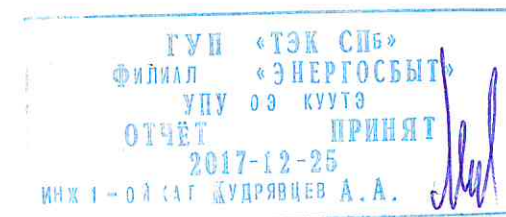

Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_

Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учёта Qобщ: 215,299 с учётом корректировок 215,30 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)  
/Красновский М.В. /

Представитель "ГУП "ТЭК СПб"  
/ /



### Акт за **Декабрь 2017**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.  
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),  
составили настоящий акт в том, что за Декабрь 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233  
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей  
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 215,30 Гкал

Представитель абонента  
/Красновский М.В. /

Представитель ГУП "ТЭК СПб"  
\_\_\_\_\_





**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2017**

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 15433  
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-15  
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-15  
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:  
 Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 005288  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

ГВС

Режим: СПО  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.:  
 Преобр.давления.:  
 Преобр.давления.:  
 Расчётный алгоритм:  $W_{от} = m1 * (h1 - h_{xb}) - m2 * (h2 - h_{xb})$ ;  $W_{гвс} = m3 * (h3 - h_{xb}) - m4 * (h4 - h_{xb})$   
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.2019

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех: Qгвс ср: 0,0032 Qгвсmax:  
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gтех: Gгвс ср: 1,272 Gгвсmax:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ти ч	Учёт ГВС (ТВ-2)										Контрольн.данные		
		НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Vподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.11.17	24,00		5,42	2,93	2,50	5,53	2,96	2,57		64,7	47,5	0,162	0,051	0,212
24.11.17	24,00		5,05	2,88	2,17	5,16	2,91	2,25		66,6	48,0	0,145	0,054	0,199
25.11.17	24,00		4,94	2,90	2,04	5,04	2,93	2,11		66,4	48,1	0,135	0,053	0,188
26.11.17	24,00		4,94	2,87	2,07	5,04	2,90	2,14		66,3	47,9	0,137	0,053	0,190
27.11.17	24,00		5,30	2,89	2,41	5,41	2,92	2,49		66,5	48,1	0,160	0,053	0,214
28.11.17	24,00		5,19	2,90	2,29	5,29	2,93	2,36		65,9	47,6	0,151	0,053	0,204
29.11.17	24,00		5,17	2,88	2,30	5,28	2,91	2,37		66,4	47,8	0,152	0,054	0,206
30.11.17	24,00		5,14	2,88	2,26	5,25	2,91	2,33		66,5	47,8	0,150	0,054	0,204
01.12.17	24,00		5,22	2,90	2,32	5,32	2,93	2,40		66,4	47,8	0,154	0,054	0,208
02.12.17	24,00		5,16	2,88	2,27	5,26	2,92	2,35		66,4	47,8	0,151	0,054	0,205
03.12.17	24,00		4,87	2,86	2,01	4,97	2,89	2,08		66,5	47,7	0,134	0,054	0,188
04.12.17	24,00		5,05	2,91	2,14	5,16	2,95	2,21		66,7	47,9	0,143	0,055	0,198
05.12.17	24,00		5,00	2,88	2,12	5,10	2,92	2,19		66,3	47,8	0,140	0,054	0,194
06.12.17	24,00		5,05	2,89	2,15	5,15	2,93	2,23		66,4	47,9	0,143	0,054	0,197
07.12.17	24,00		4,89	2,88	2,01	4,99	2,91	2,08		66,4	47,8	0,133	0,054	0,187
08.12.17	24,00		5,12	2,89	2,23	5,22	2,92	2,31		66,2	47,8	0,148	0,053	0,201
09.12.17	24,00		5,19	2,87	2,32	5,29	2,90	2,39		66,4	47,8	0,154	0,054	0,208
10.12.17	24,00		5,27	2,89	2,38	5,37	2,92	2,45		66,3	48,0	0,158	0,053	0,211
11.12.17	24,00		4,83	2,86	1,97	4,93	2,89	2,04		66,4	47,7	0,131	0,054	0,184
12.12.17	24,00		5,12	2,90	2,23	5,23	2,93	2,30		65,9	47,7	0,147	0,053	0,200
13.12.17	24,00		5,37	2,86	2,51	5,48	2,89	2,58		66,4	47,8	0,166	0,053	0,220
14.12.17	24,00		5,42	2,86	2,56	5,53	2,90	2,64		66,4	47,8	0,170	0,053	0,223
15.12.17	24,00		5,35	2,88	2,47	5,46	2,91	2,55		66,4	47,7	0,164	0,054	0,218
16.12.17	24,00		5,33	2,86	2,47	5,44	2,89	2,55		66,3	47,7	0,164	0,053	0,217
17.12.17	24,00		5,58	2,87	2,72	5,70	2,90	2,80		66,4	47,8	0,180	0,054	0,234
18.12.17	24,00		5,36	2,87	2,49	5,47	2,90	2,57		66,3	47,9	0,165	0,053	0,218
19.12.17	24,00		5,06	2,89	2,17	5,16	2,92	2,24		66,4	48,0	0,144	0,053	0,197
20.12.17	24,00		5,28	2,91	2,37	5,39	2,94	2,45		66,3	48,1	0,157	0,053	0,211
21.12.17	24,00		5,34	2,91	2,43	5,45	2,94	2,51		68,4	48,1	0,166	0,059	0,225
22.12.17	24,00		5,49	2,96	2,53	5,60	2,99	2,61		66,3	48,3	0,168	0,054	0,221
Среднее	24,00		5,18	2,89	2,30	5,29	2,92	2,37		66,4	47,9	0,152	0,054	0,206
ИТОГО	720,00		155,51	86,61	68,90	158,68	87,55	71,12				4,574	1,611	6,184

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.11.17 00:00	830,43	446,75	845,95	451,55	31,472	3428,17
22.12.17 00:00	981,65	531,05	1000,25	536,77	37,486	4129,17



Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал  
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: \_\_\_\_\_ 0,00 м3 (0,00 т)  
Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_  
Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  $T_{хв}=2,57$  гр.Ц.  $Q_{тхв} = 68,90 * 2,57 / 1000 = 0,18$  Гкал  
Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_  
Итого по приборам учёта Qобщ: 6,184 с учётом корректировок 6,01 Гкал  
Итого по приборам учёта Qизл: 4,574 с учётом корректировок 4,40 Гкал  
Итого по приборам учёта Уизл: 71,12 с учётом корректировок 71,12 м3  
Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
/

### Акт за Декабрь 2017


Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. \_\_\_\_\_  
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)), \_\_\_\_\_  
составили настоящий акт в том, что за Декабрь 2017 \_\_\_\_\_ по договору теплоснабжения 194-028/233 \_\_\_\_\_  
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей  
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 6,01 Гкал  
Объем потребленного теплоносителя \_\_\_\_\_ 71,12 м3

Представитель абонента \_\_\_\_\_

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_

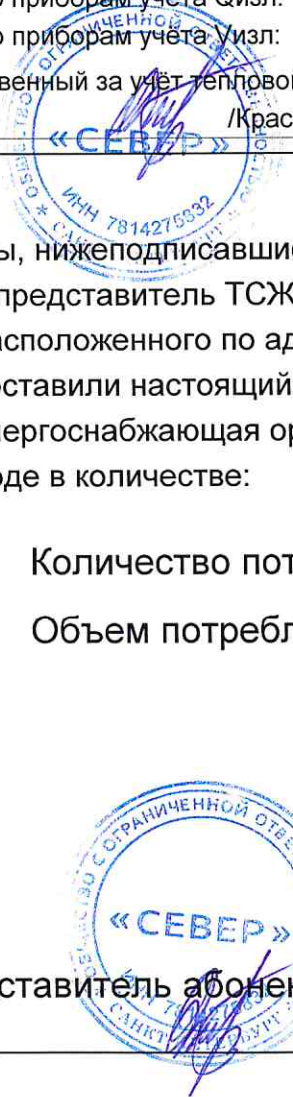



**Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2017**

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 15433  
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20  
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:  
 Преобр.давления.:  
 Преобр.давления.:

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 008249  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0,00 гр.Ц.  
 Расчётный алгоритм:  $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2(h2 - hxb)$ ;  $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4(h4 - hxb)$

Отопление  
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.2019

Режим: СП0  
 Qот: 0,099  
 Qвент:  
 Qот: 39,768  
 Qвент:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:  
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т <sub>ч</sub>	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.11.17	24,00		43,74	43,41	0,33	62,7	45,2	17,5	7,0	5,0	0,780
24.11.17	24,00		43,63	43,27	0,36	62,3	45,0	17,3	7,0	5,0	0,773
25.11.17	24,00		43,49	43,10	0,39	62,4	45,2	17,2	7,0	5,0	0,768
26.11.17	24,00		43,39	42,98	0,40	62,0	45,1	16,9	7,0	5,0	0,752
27.11.17	24,00		44,05	43,62	0,43	61,9	45,2	16,7	7,0	5,0	0,758
28.11.17	24,00	16,19,20	34,20	34,17	0,03	63,4	44,4	19,0	7,0	5,0	0,653
29.11.17	24,00		37,30	36,89	0,41	62,1	43,6	18,5	7,0	5,0	0,709
30.11.17	24,00		41,64	41,24	0,40	62,4	44,4	18,0	7,0	5,0	0,771
01.12.17	24,00		42,35	41,95	0,39	64,8	45,9	19,0	7,0	5,0	0,823
02.12.17	24,00		42,36	41,95	0,41	65,0	46,2	18,8	7,0	5,0	0,818
03.12.17	24,00		42,26	41,82	0,44	64,8	46,1	18,7	7,0	5,0	0,813
04.12.17	24,00		42,66	42,20	0,46	64,9	46,2	18,8	7,0	5,0	0,824
05.12.17	24,00		43,68	43,18	0,50	65,1	46,5	18,6	7,0	5,0	0,837
06.12.17	24,00		44,29	43,85	0,44	66,9	47,7	19,3	7,0	5,0	0,876
07.12.17	24,00		43,96	43,57	0,39	68,9	48,3	20,5	7,0	5,0	0,923
08.12.17	24,00		44,05	43,56	0,49	68,7	48,2	20,5	7,0	5,0	0,928
09.12.17	24,00		44,07	43,46	0,60	68,9	48,6	20,3	7,0	5,0	0,925
10.12.17	24,00		44,40	43,84	0,56	68,6	48,8	19,8	7,0	5,0	0,908
11.12.17	24,00		43,97	43,36	0,60	68,3	48,7	19,6	7,0	5,0	0,894
12.12.17	24,00	14,16,19	42,18	41,72	0,46	68,4	48,5	19,9	7,0	5,0	0,863
13.12.17	24,00		44,35	44,02	0,33	68,6	48,8	19,8	7,0	5,0	0,894
14.12.17	24,00		44,19	43,77	0,42	69,0	48,8	20,2	7,0	5,0	0,913
15.12.17	24,00		43,93	43,47	0,46	68,6	48,5	20,1	7,0	5,0	0,906
16.12.17	24,00		44,17	43,69	0,48	68,8	48,9	20,0	7,0	5,0	0,907
17.12.17	24,00		44,25	43,72	0,52	68,7	48,9	19,8	7,0	5,0	0,903
18.12.17	24,00		44,39	43,87	0,52	68,7	48,9	19,8	7,0	5,0	0,904
19.12.17	24,00		44,90	44,39	0,51	68,6	48,8	19,8	7,0	5,0	0,918
20.12.17	24,00		44,30	43,81	0,50	68,5	48,5	20,0	7,0	5,0	0,911
21.12.17	24,00	14,16,19,20	33,52	33,70	-0,18	70,3	47,1	23,2	7,0	5,0	0,771
22.12.17	24,00		42,67	42,45	0,22	68,6	47,9	20,7	7,0	5,0	0,896
Среднее	24,00		42,74	42,33	0,41	66,4	47,1	19,3	7,0	5,0	0,844
ИТОГО	720,00		1282,32	1270,03	12,29						25,319

Показания счётчиков на момент снятия данных	Дата, время	M1	M2	Qco	Траб
	23.11.17 00:00	2102,18	2039,81	36,395	3428,17
	22.12.17 00:00	3350,24	3275,80	61,052	4129,17



Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_

Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учёта Qобщ: 25,319 с учётом корректировок 25,32 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" /

### Акт за **Декабрь 2017**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1))**,

составили настоящий акт в том, что за **Декабрь 2017** по договору теплоснабжения **194-028/233**

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ **25,32** Гкал

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"